

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Каргопольский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес: 163001, Архангельская область,  
г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, корп.1

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ РОСС RU.0001.21ГА61  
от 23 декабря 2014г.

адрес места  
осуществления  
деятельности 164110, Архангельская область,  
г.Каргополь, ул III Интернационала, д.37а

Телефон, факс: (81841) 2-16-42  
E-mail 8filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ  
руководитель ИЛЦ  
заведующий отделением  
лабораторного

ОКПО 75037067 контроля  
ИНН/КПП ОГРН 1052901025616  
2901134035/290101001 2901134035/291102001



С.Н. Мадай  
04.02.2024  
\_\_\_\_\_ (дата)

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 07 Ф от «7» февраля 2024 г**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Плесецкий территориальный отдел УРПН по Архангельской области, ИНН 2901133673
2. Юридический адрес заявителя : Архангельская область, п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23
3. Наименование измерений: Измерение искусственной освещенности
4. Место проведения измерений: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат», 164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома, ул. Строителей, д. 25
5. Дата, время проведения измерений: «07 » февраля 2024 г.  
начало 14 час. 35 мин окончание 15 час.10 мин
6. Измерения проводил (Ф.И.О., должность): помощник врача по общей гигиене Юдина Л.А.
7. При измерениях присутствовал: медицинская сестра Конан Т.В., ведущий специалист эксперт Плесецкого ТО УРПН по Архангельской области Казачек Е.Ю
8. Основания для проведения измерений: поручение о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) 29-06/06-68-2024 от 25.01.2024
9. Наименование средств измерений и сведений о государственной поверке

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке			Срок действия до	Погрешность
			номер	дата	кем выдано		
1	прибор комбинированный ТКА-ПКМ (43)	431694	С-СП/03-08-2023/268315083	03.08.2023	ФБУ Тест-С.-Петербург	02.08.2024	± 8,0%
2	Рулетка измерительная металлическая	В 10091	С-БВ/26-06-2023/257063107	26.06.2023	ФБУ «Архангельский ЦСМ»	25.06.2024	КТЗ



Диапазон измеряемых величин: искусственная освещённость от 10 до 200 000 лк.

Напряжение в сети :

- а. U1(в начале измерения): - Вт
- б. U2(в конце измерения): -Вт


10. Дополнительные сведения:

Цель измерений (основание): плановая (внеплановая) проверка, заявление, лицензирование, административное расследование, производственный контроль., профилактический визит


11. НД на метод измерения и установлен норматив :

- ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

12. Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущей конструкции (окон, световых фонарей и пр.) и нанесением точек измерений:



Процедурный кабинет

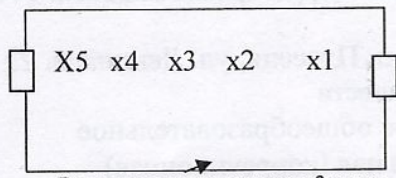

X- точка проведения измерений



13. Результаты измерений искусственной освещенности:

№ п/п	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Разряд и подразряд зрительных работ	Рабочая поверхность нормирования освещенности и высота плоскости над полом (м)	Система освещения (комбинированная, общая)	Вид ламп (люминес., накалив., светодиод.)	освещенность, лк								
							Измеренная		Фактическая		Нормируемая				
							Комбинированное освещение	Общее освещение	Комбинированное освещение	Общее освещение	Комбинированное освещение	Общее освещение			
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	1	Процедурный кабинет	-	Г-0,8	Общ	Св-д	-	-	501	-	-	501±46,28	-	-	500
2	2	Рекреация 3 этаж	Е	Г-0,0, на полу	Общ	лл	-	-	122	-	-	122±11,27	-	-	200

Помощник врача по общей гигиене  
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола

Л.А.Юдина

Конец протокола

• Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Протокол составлен в 3 экз.

общ. кол-во страниц: 3 стр. из 3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

Каргопольский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»  
(Каргопольский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»)

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, корп.1  
Тел. (8182)27-64-83, 62-59-73, адрес электронной почты : [arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru](mailto:arkh@fbuz29.rospotrebnadzor.ru)  
Адрес места осуществления деятельности : 164110, Архангельская область, г.Каргополь,  
ул. III Интернационала, д.37а  
Тел. (8182)27-64-83, 62-59-73, адрес электронной почты : [8filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru](mailto:8filial@fbuz29.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 75037067, ОГРН 1052901025616, ИНН/КПП 2901134035/290101001

**Интерпретация результатов лабораторных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний  
от 07 февраля 2024г. № 07 Ф**

Вывод о соответствии показателей установленным нормам:

Измерения искусственной освещенности в зоне рекреации 3 этаж Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат», по адресу 164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндомы, ул. Строителей, д. 25 не соответствует таб.5.54, п. 28 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" .

Уровень искусственной освещенности в процедурном кабинете Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат», по адресу 164200, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндомы, ул. Строителей, д. 25 составил 501 лк ±46,28, при нормируемой допустимой не менее 500лк - оценка показала, что невозможно дать заключение с учетом расширенной неопределенности измерений о соответствии/несоответствии полученных результатов требованиям п.5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Юдина Л.А.

помощник врача по общей гигиене  
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление :

подпись